
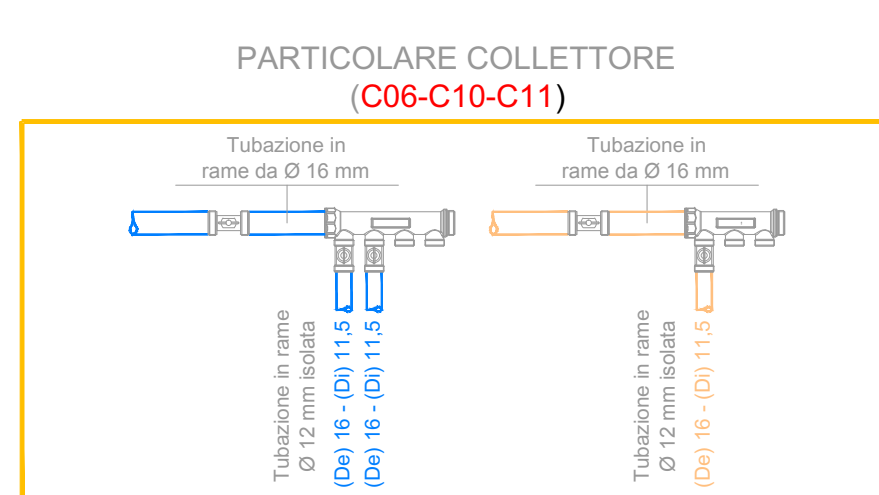
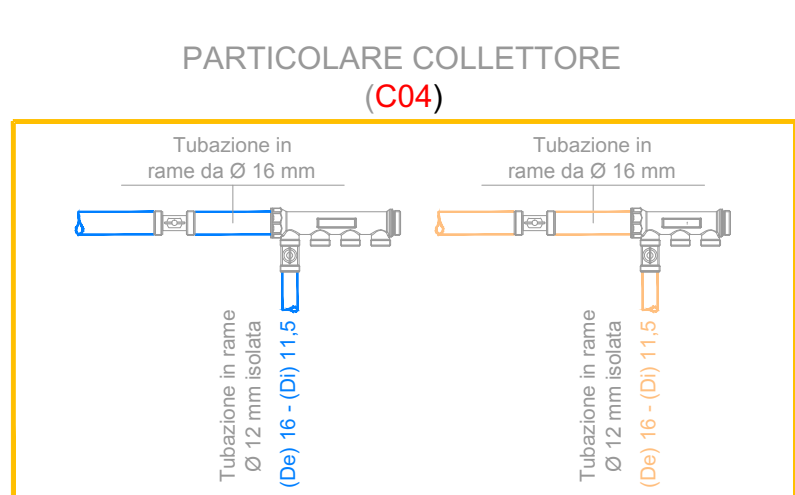
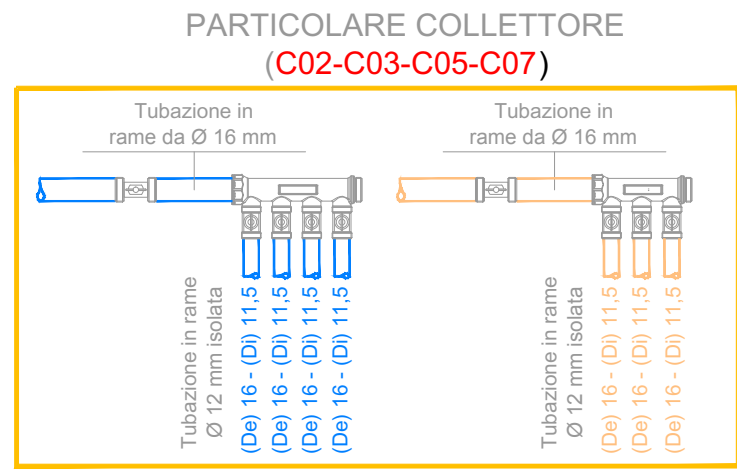


LEGENDA	
	Tubazione di distribuzione acqua calda sanitaria ricalco in rame Ø 16 mm - coibentata
	Tubazione di distribuzione acqua calda sanitaria in rame Ø 16 mm - coibentata
	Tubazione di distribuzione acqua calda sanitaria in rame Ø 16 mm - coibentata
	Tubazione di distribuzione acqua calda sanitaria in acciaio 2" - coibentata
	Tubazione di distribuzione acqua calda sanitaria in acciaio 2" - coibentata
	Tubazione di distribuzione acqua calda sanitaria ricalco in acciaio 2" - coibentata
	Montante di distribuzione acqua calda sanitaria in acciaio - zincato 2" - coibentata
	Montante di ripercolo acqua calda sanitaria in acciaio - zincato 2" - coibentata
	Valvole di intercettazione linee di distribuzione acqua calda e acqua fredda sanitaria
	Collettori di distribuzione acqua calda e fredda aventi dimensioni come da particolari allegati

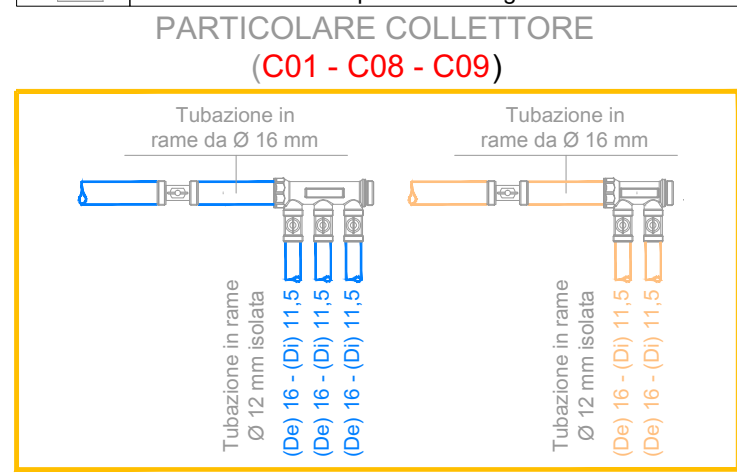

P.O. ARIANO IRPINO
LIVELLO 2 - CORPO DI FABBRICA A e A1

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

OGGETTO:

Lavori di realizzazione locali di Pronto Soccorso dedicato ai pazienti sospetti covid-19 o potenzialmente contagiati, in attesa di diagnosi presso il P. O. "S. Ottone Frangipane" di Ariano Irpino (AV).

COMMITTENTE:

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Via degli Imbimbo 10/12

PROGETTO ESECUTIVO

DISEGNO
E.II02.b

DENOMINAZIONE

DISTRIBUZIONE DORSALI DI SPILLAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA, ACQUA FREDDA SANITARIA E RICIRCOLO

RUP

Arch. Marina Abbondandolo

DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Morgante

PROGETTISTA E C.S.E.

Ing. Antonio Salza

DATA

DICEMBRE 2020

