


LEGENDA	
	Tubazione acque nere da realizzare in PVC Ø 110 mm (Pendenza 1.0 ‰)
	Tubazione acque bianche da realizzare in PVC Ø 50 mm (Pendenza 1.0 ‰)
	Colonna di scarico esistente in PVC Ø 110 mm sulla quale collegare il nuovo impianto
	Colonna di ventilazione primaria esistente Ø 83 mm

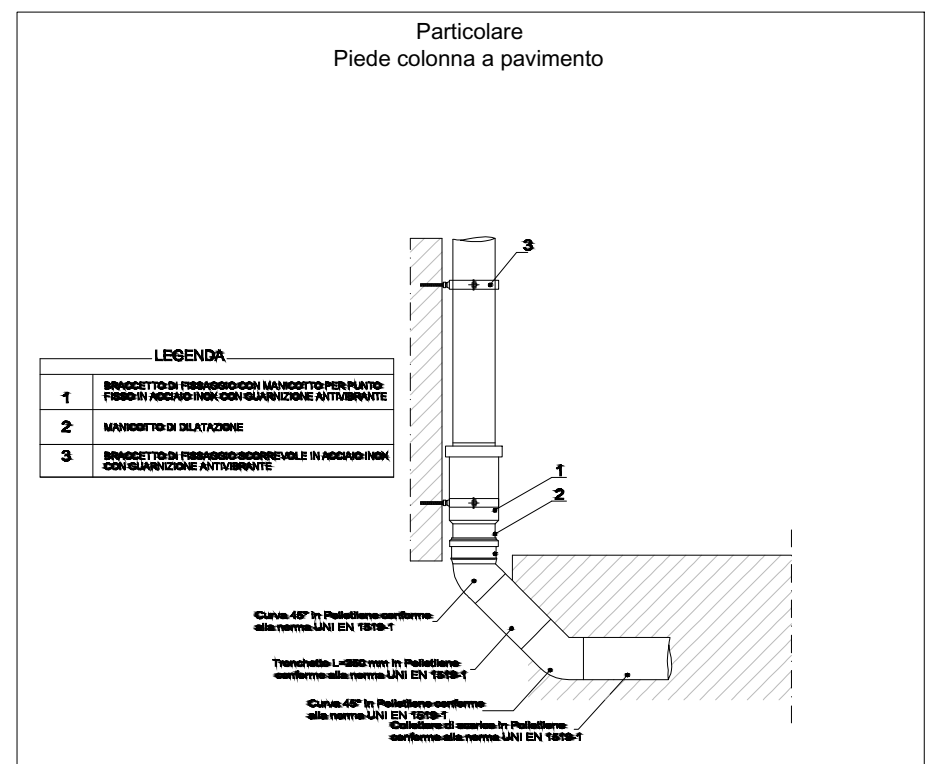

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

OGGETTO:	Lavori di realizzazione locali di Pronto Soccorso dedicato ai pazienti sospetti covid-19 o potenzialmente contagiati, in attesa di diagnosi presso il P. O. "S. Ottone Frangipane" di Ariano Irpino (AV).
COMMITTENTE:	AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO Via degli Imbimbo 10/12

DENOMINAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO	DISEGNO E.II02.c
	DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI SCARICO ACQUE NERE	

RUP Arch. Marina Abbondandolo	DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Maria Morgante	
PROGETTISTA E C.S.E. Ing. Antonio Salza		
	DATA	DICEMBRE 2020