




UTA HALL E SALA RIUNIONI - nuova

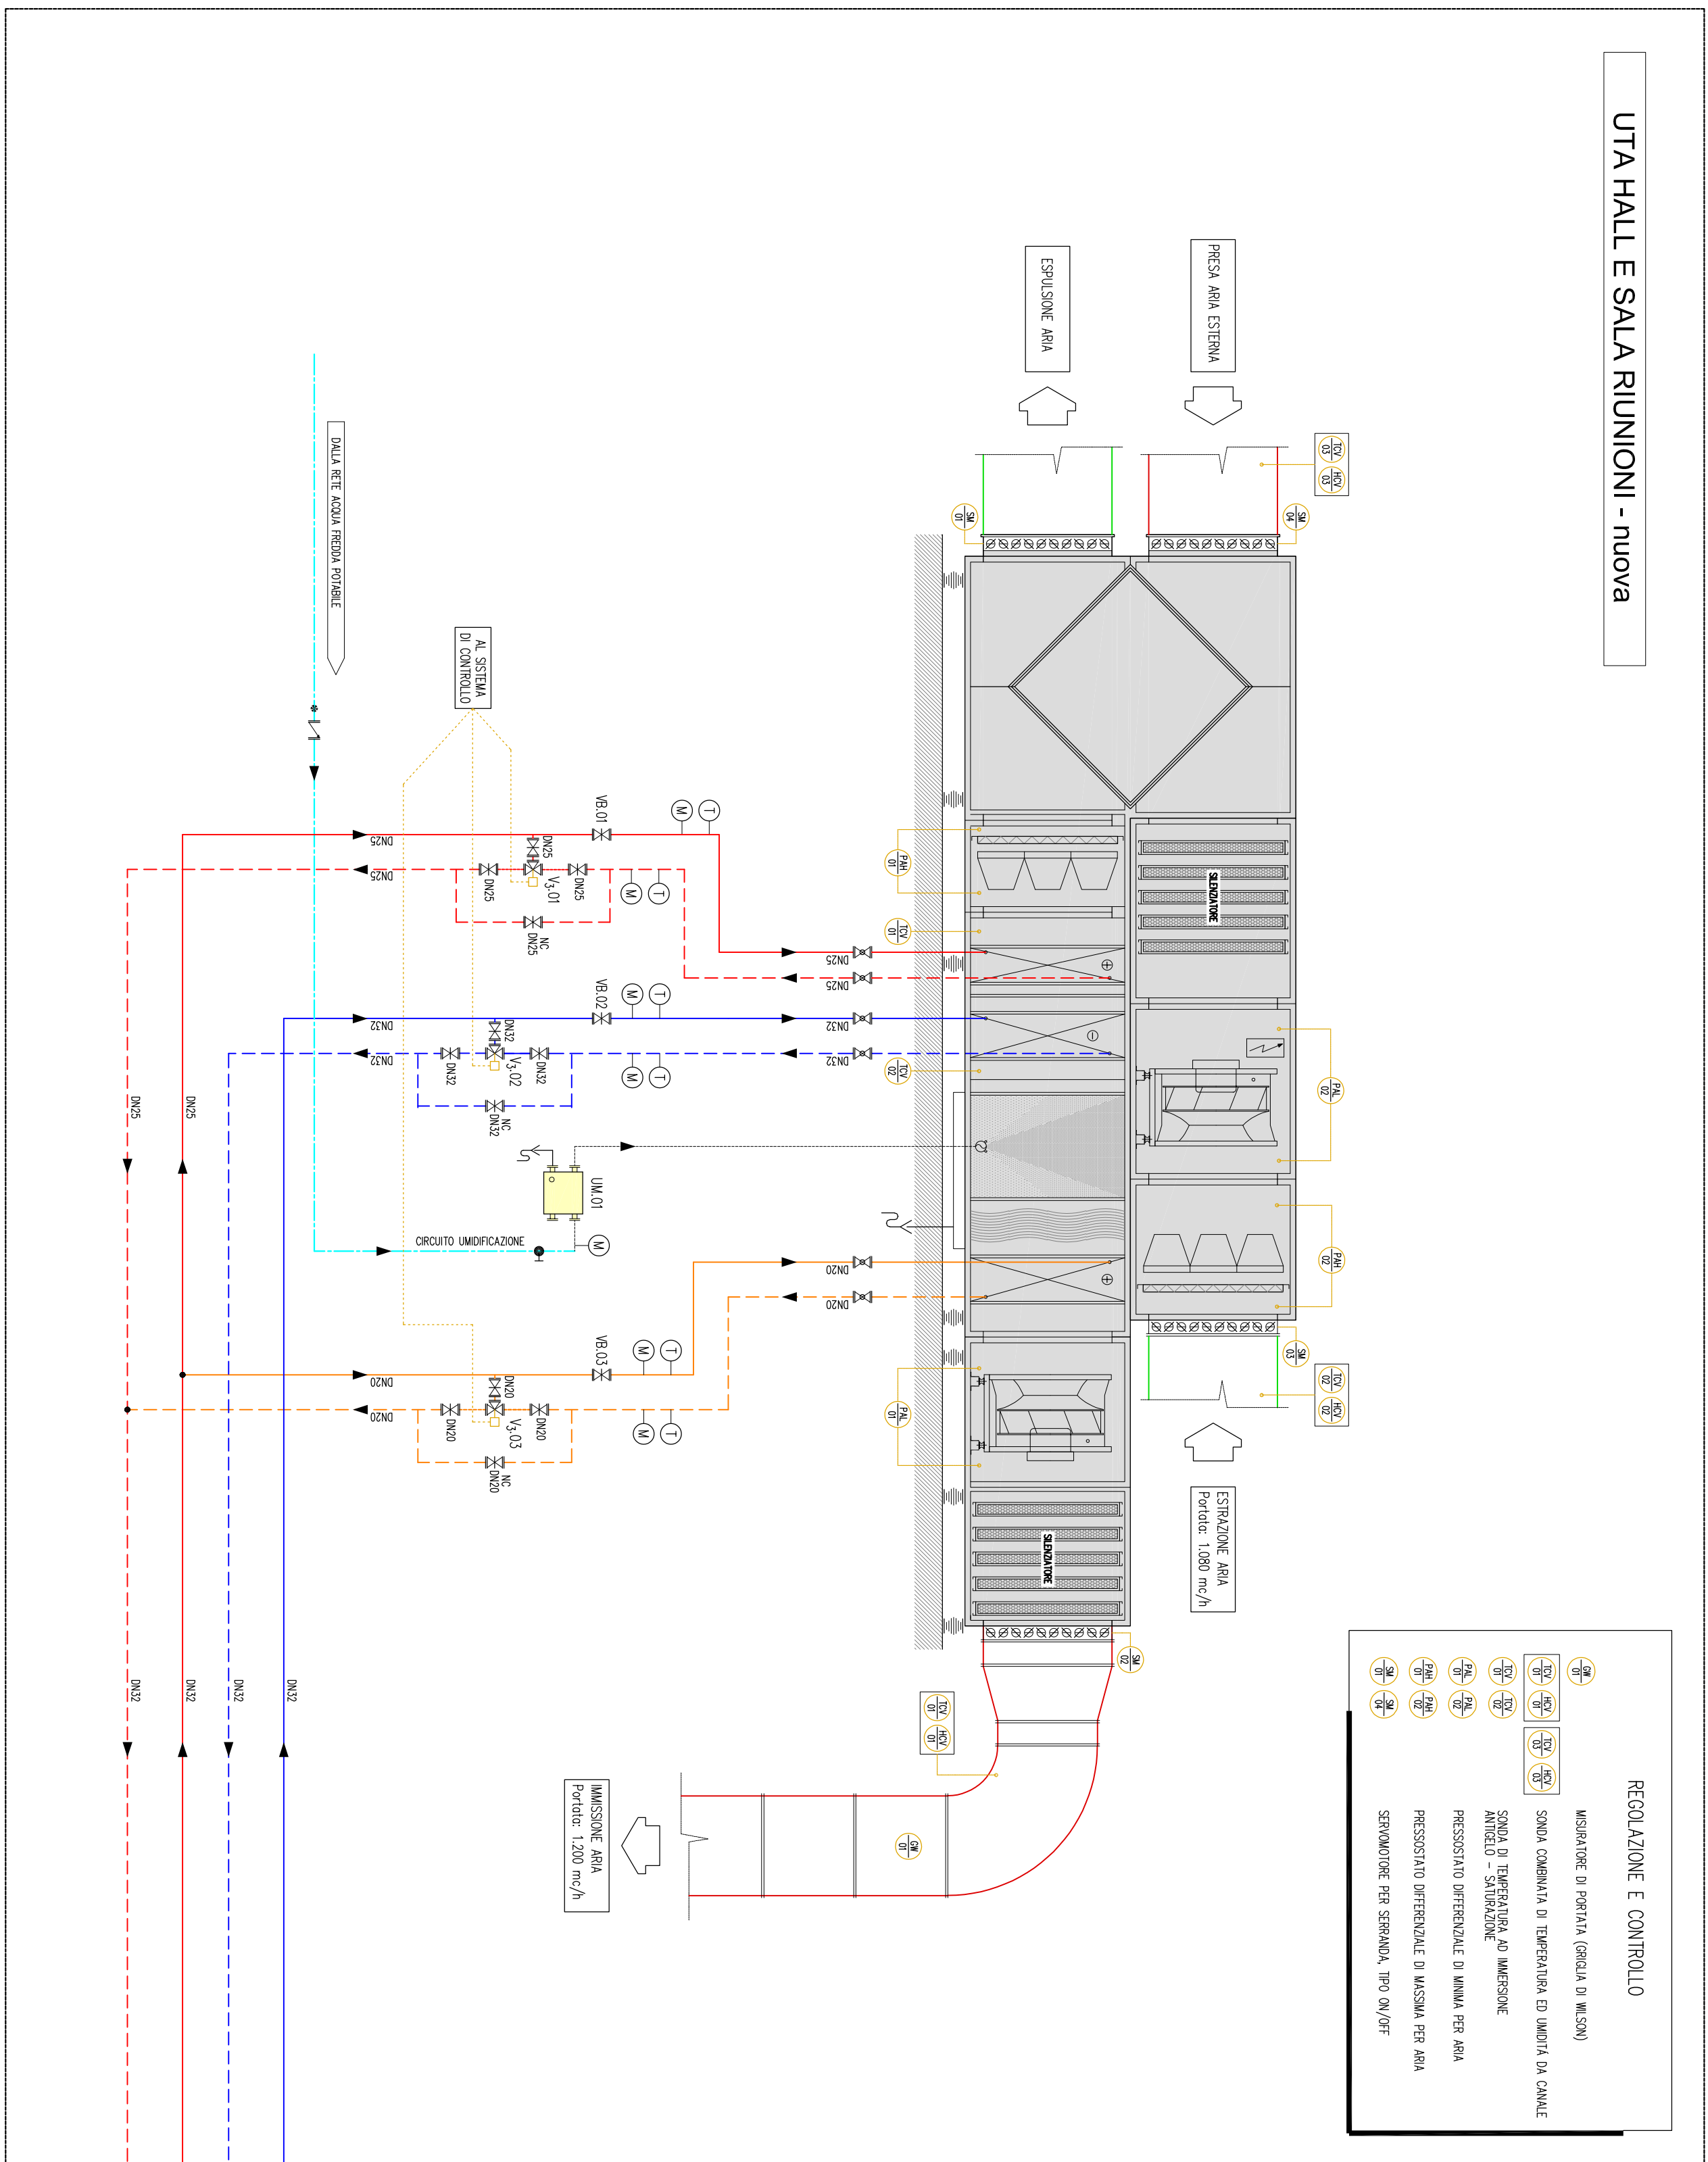

UTA PISCINA - nuova

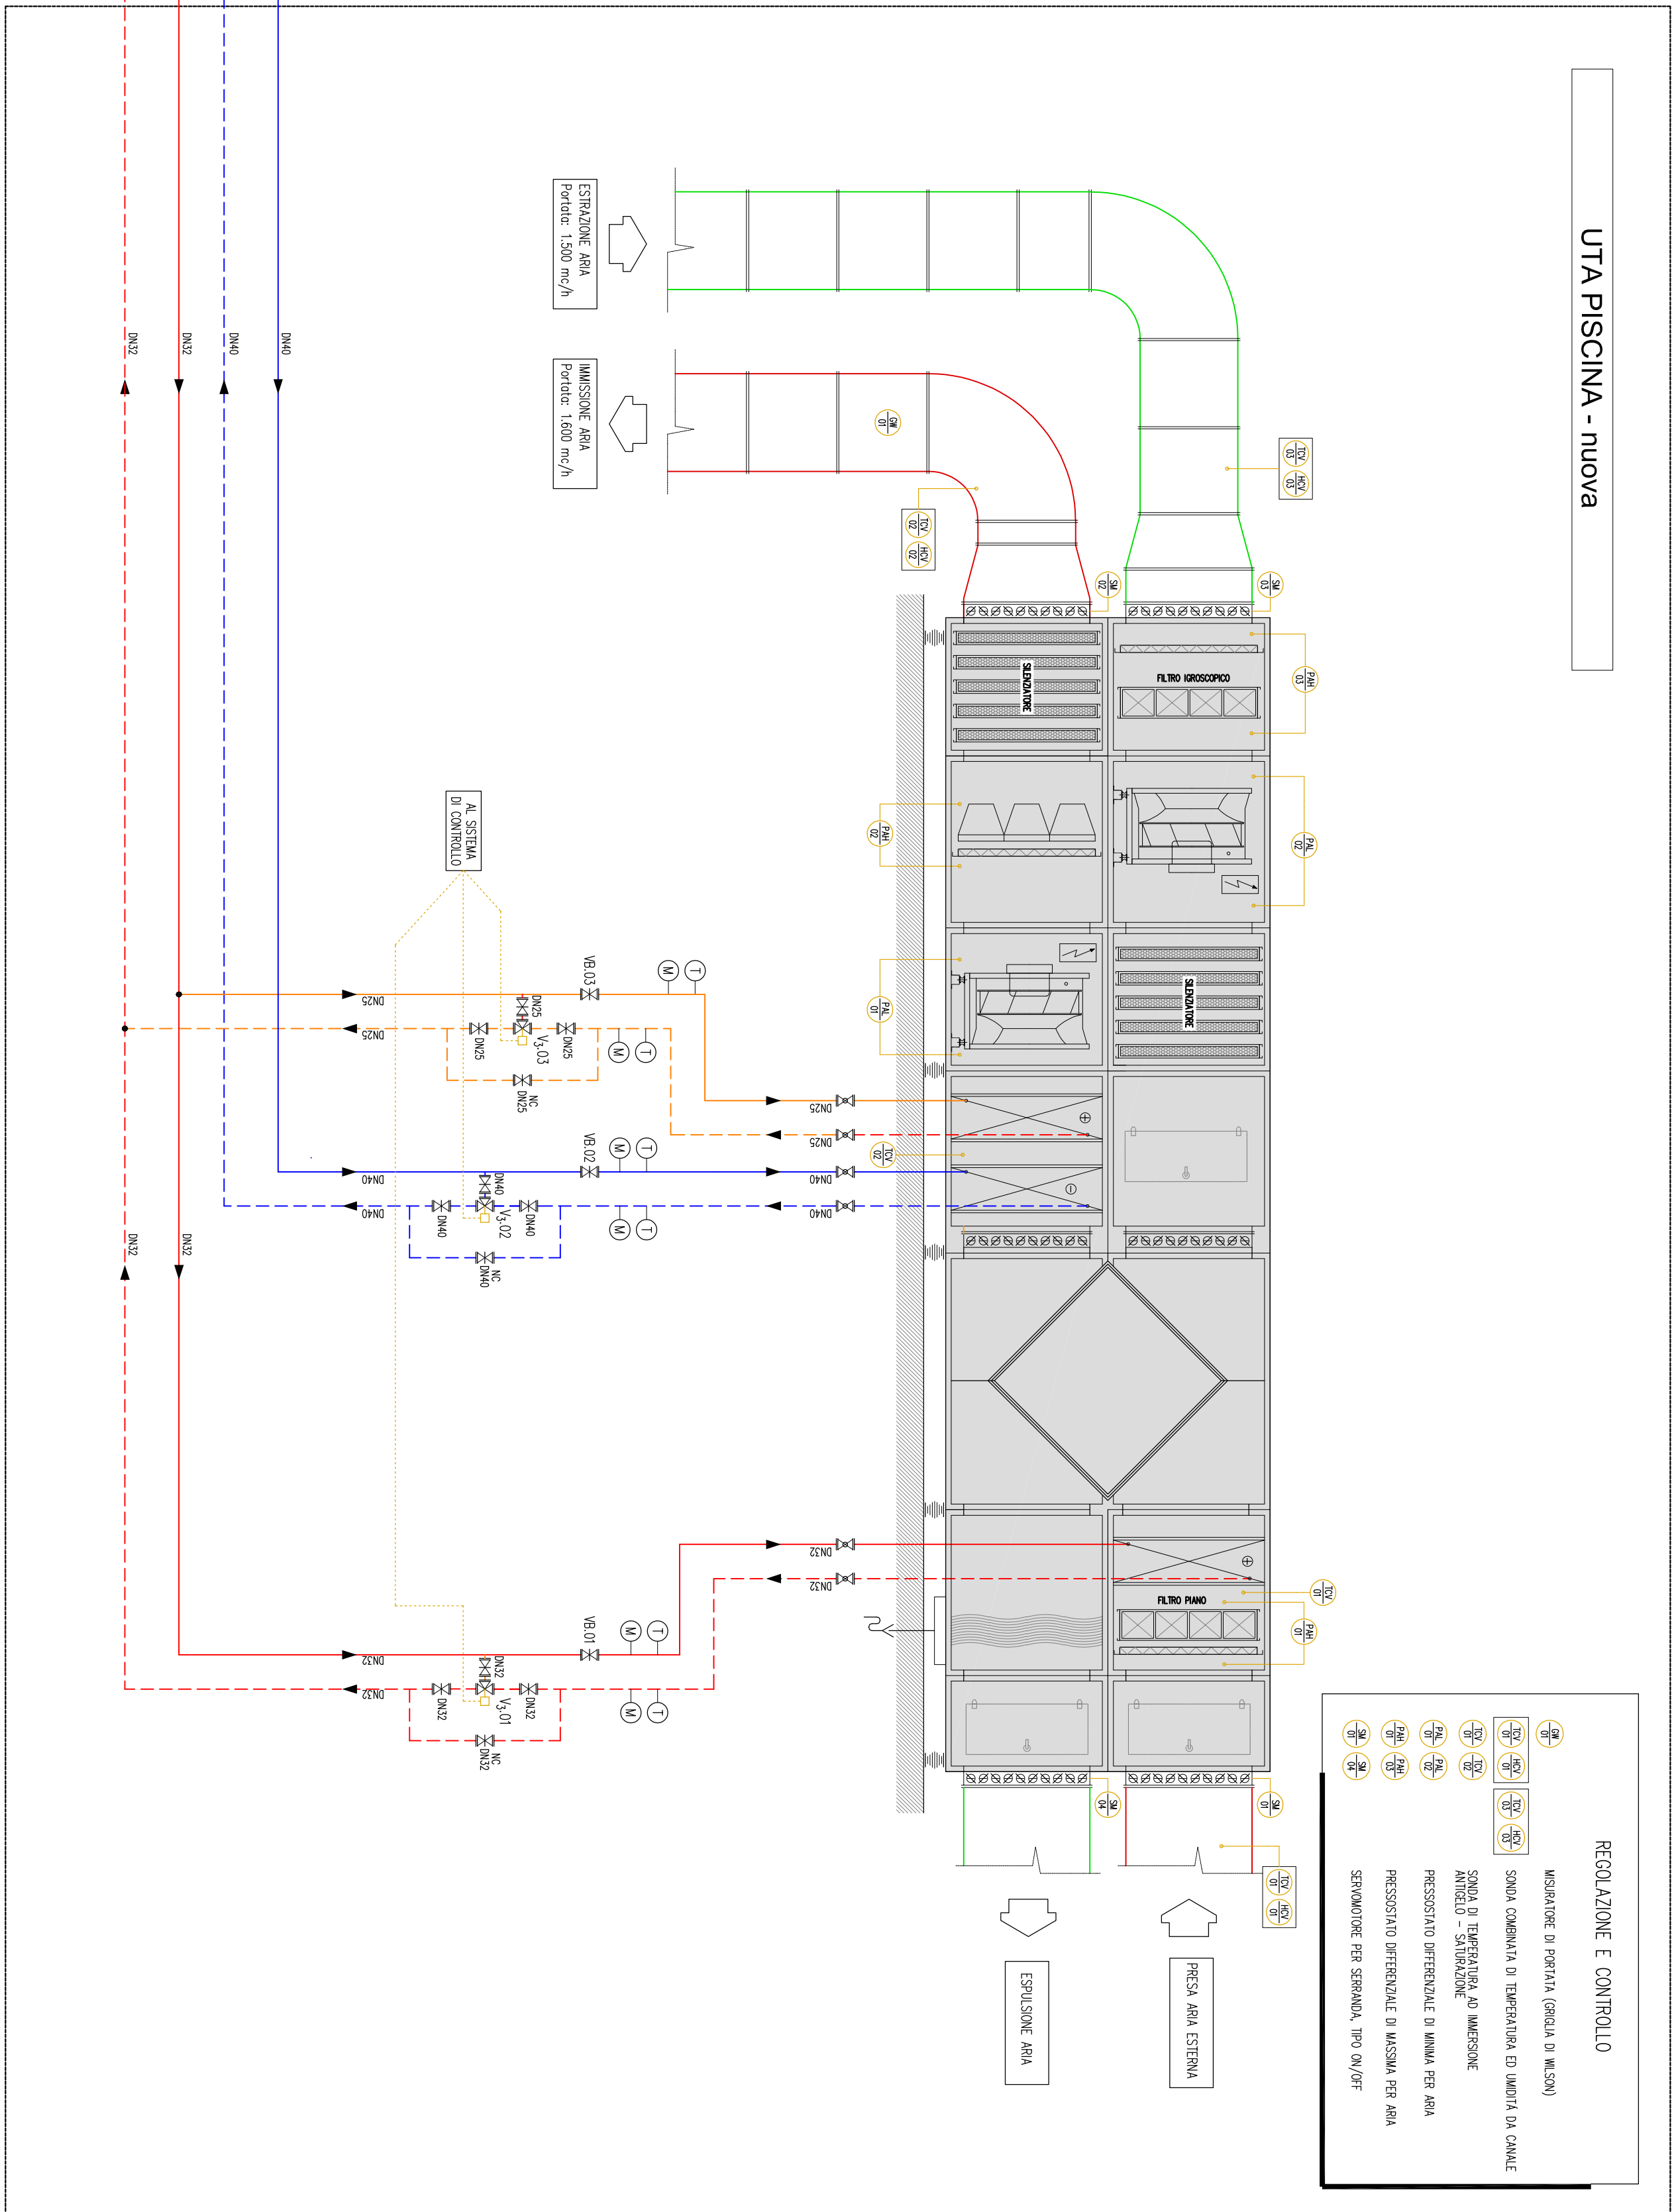

UTA PALESTRA - esistente

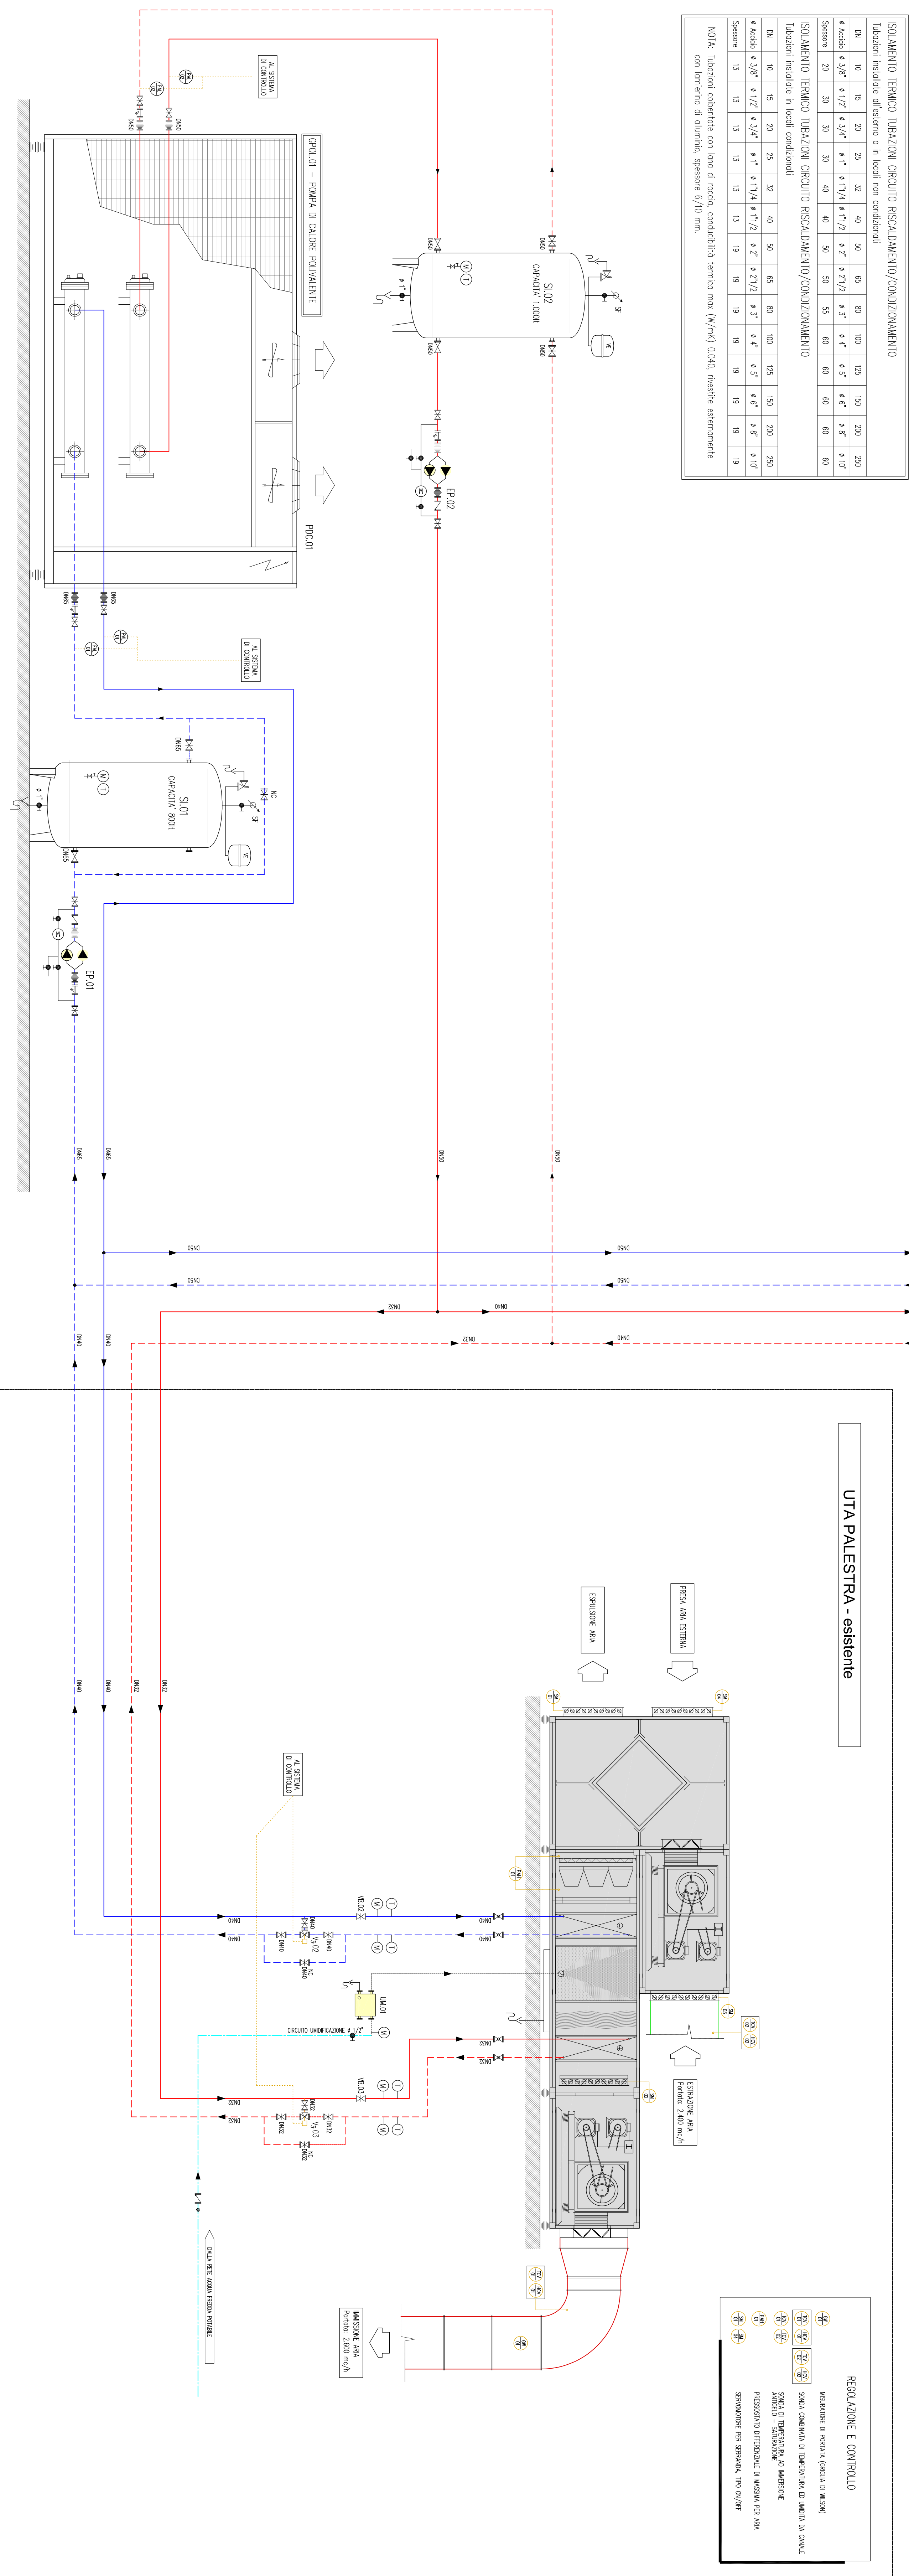

SIMBOLOGIA

①	MANOMETRO CON RICCO E RUBINETTO
②	TERMOISTRO AD IMMERSIONE CON POZZETTO
③	VALVOLE A FARFALLA FLANGIATA PN16
④	FILTRO AD "V" FLANGIATO IN GHISA PN16
⑤	VALVOLE A RITEGNO FLANGIATA PN16 A DISCO
⑥	VALVOLE A STERNA PN16
⑦	VALVOLE DI BILANCIAMENTO FLANGIATA PN16
⑧	GIUNTO ANTIRIFLESSO FLANGIATO
⑨	VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE
⑩	VALVOLE DI SICUREZZA OMOCENTRA INAIL
⑪	VALVOLE DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA OMOCENTRA INAIL
⑫	TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO TRATTLATO CON GINTAZIONI SALDATE, VERNICIATURA ANTIRUGGINE, COIBENTAZIONE CON COPPELLE IN POLISTIROLO O RESINE ESPANSE, FINITURA IN ALLUMINO - CIRCUITO ACQUA RAFFRESCATA DA POC POLIVALENTE - CIRCUITO BATTERIE RAFFRESCAMENTO
⑬	TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO TRATTLATO CON GINTAZIONI SALDATE, VERNICIATURA ANTIRUGGINE, COIBENTAZIONE CON COPPELLE IN POLISTIROLO O RESINE ESPANSE, FINITURA IN ALLUMINO - CIRCUITO BATTERIE POST RISCALDAMENTO
⑭	TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO TRATTLATO CON GINTAZIONI SALDATE, VERNICIATURA ANTIRUGGINE, COIBENTAZIONE CON COPPELLE IN POLISTIROLO O RESINE ESPANSE, FINITURA IN ALLUMINO - CIRCUITO ACQUA ADDOLCITA

NOTA STAFFACCIO TUBAZIONI

IL SISTEMA DI SOSTEGNO E STAFFACCIO TUBAZIONI SARA REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO E COSTITUITO DA BINARI, ANGOLO, VERNICE, PASTIGLIE DI BASE E COLLEGAMENTO, PASTIGLIE A SPALZO, BULLONI DI BLOCCAGGIO, DADI ED ACCESSORI, PASTIGLIE SEMPLICI E/O AUTOBLOCCANTI, MORSETTI, SLITTE DI SCORRIMENTO, COLLARI PER PUNTI FISSI, TASSELLI MECCANICI E/O CHIODI, COLLARI PER IL SOSTEGNO DELLE TUBAZIONI DI TIPO APERTI, COMPLETI DI QUARANTAZIONE ANTIRUGGINE.	
DIAMETRO TUBO	PASSO STAFFACCIO
- Ø 3" e superiori	max ogni 400 ml
- Ø 2" - 2 1/2"	max ogni 350 ml
- Ø 1 1/2"	max ogni 300 ml

NOTE TUBAZIONI

LE TUBAZIONI DEL CIRCUITO DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATE IN VISTA ALL'ESTERNO SARANNO REALIZZATE IN ACCIAIO NERO SECONDO NORME UNI EN 10255, COIBENTATE IN CONFORMITA ALLA LEGGE 10/91 E RICHIESTE ESSENZIALMENTE CON LAMIERINO DI ALLUMINO, SPESORE 8/10 mm.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

www.aslavello.it

OGGETTO:

Programma degli investimenti di edifici sanitari e di cui all'art. 20 della L. 61/78 (completamento line base)
SCELTA DI INTERVENTO N. 08 - LOTTO 1
Gestione, manutenzione e gestione / manutenzione / tecnologia, lavori di adeguamento delle opere di prevenzione incendi ex DM 19/03/2015.

COMMITTENTE:

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

ELABORATO

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Schema funzionale

PROGETTO ESECUTIVO

IC.03.a

RUP Arch. Tania Ballo

PROGETTO E C.S.E.

Ing. Antonio Stazio

Ing. Antonio Stazio

Ing. Antonio Stazio

Ing. Antonio Stazio

Ing. Antonio Stazio

DATA

NOVEMBRE 2021